


設置太陽光電球場計畫說明簡報



報告人體育組長：林茂隆

一、籌備興建光電球場的依據與前置準備作業

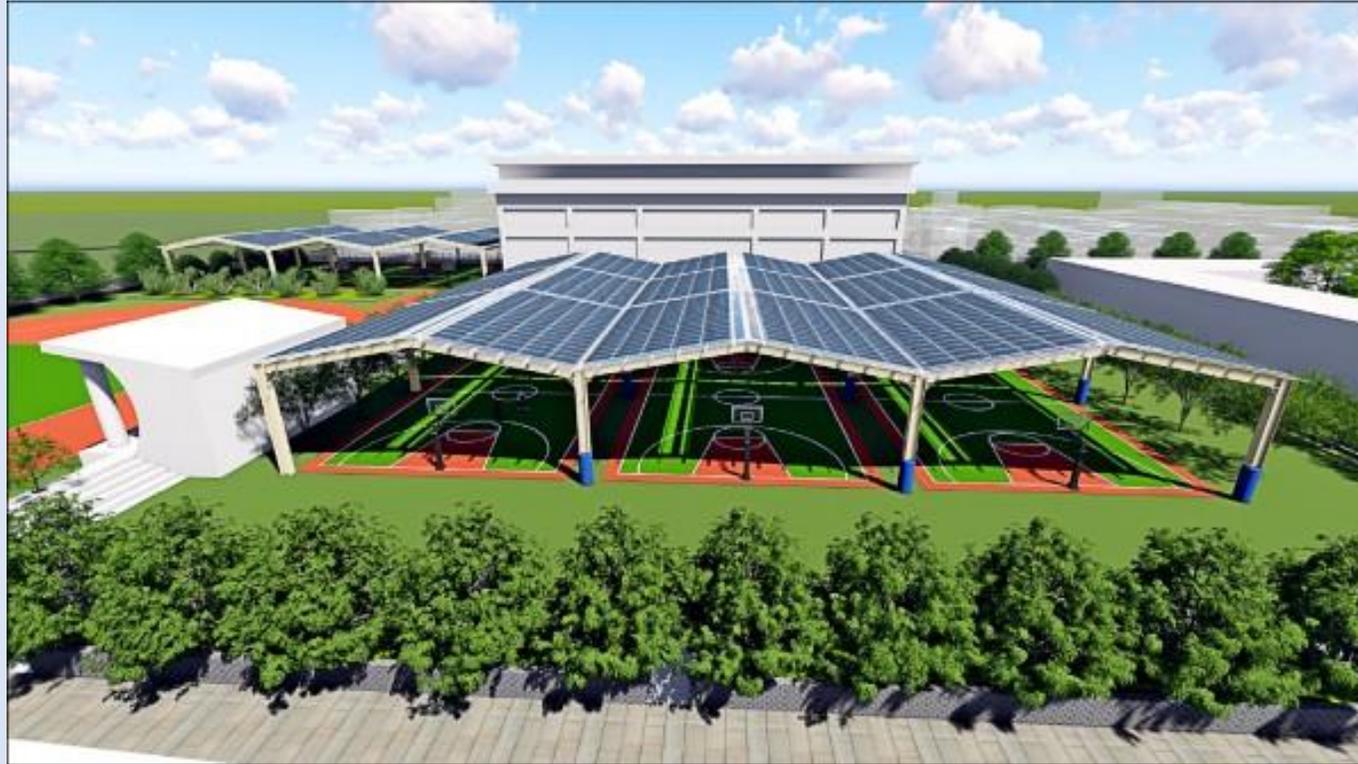

- 依據111年1月28日北市教工字第11130255362號會議紀錄辦理。
- 會議由臺北市政府教育局工程科召開，會議提到光電球場計畫是中央的政策，相關程序由臺北市政府承接統籌辦理。
- 會議決議請各校先經校務會議取得共識、並辦理社區說明會後，再參與教育局招標作業。
- 目前臺北市共有25所學校表示參加，目前有大安高工等13校校務會議通過。

二、申請興建光電球場的動機與原因



- 我們學校室內運動空間不足，北部多雨及近年來極端氣候下常造成體育課及各項活動無法正常實施。
- 讓全校師生在氣候不佳時依然有戶外活動的場地。
- 學校不必花錢自辦工程，可以有風雨球場。
- 開發綠能、環保教育推廣，為地球盡一份心力。

三、採取太陽能光電球場的考量



- 近十幾年來本校陸續提議興建技擊館、綜合體育館及風雨球場皆因故無法達成。
- 興建標準的風雨球場所需經費過高，教育局無法編列預算。

因此~~


配合中央政策及中南部的興建經驗，希望透過申請本計畫來達到增加校內遮風、避雨及躲太陽的運動空間。

四、本校規劃預計興建的範圍

- 籃球場4面。
- 壘球打擊區。
- 廊道。



陽光球場 3D 平視圖

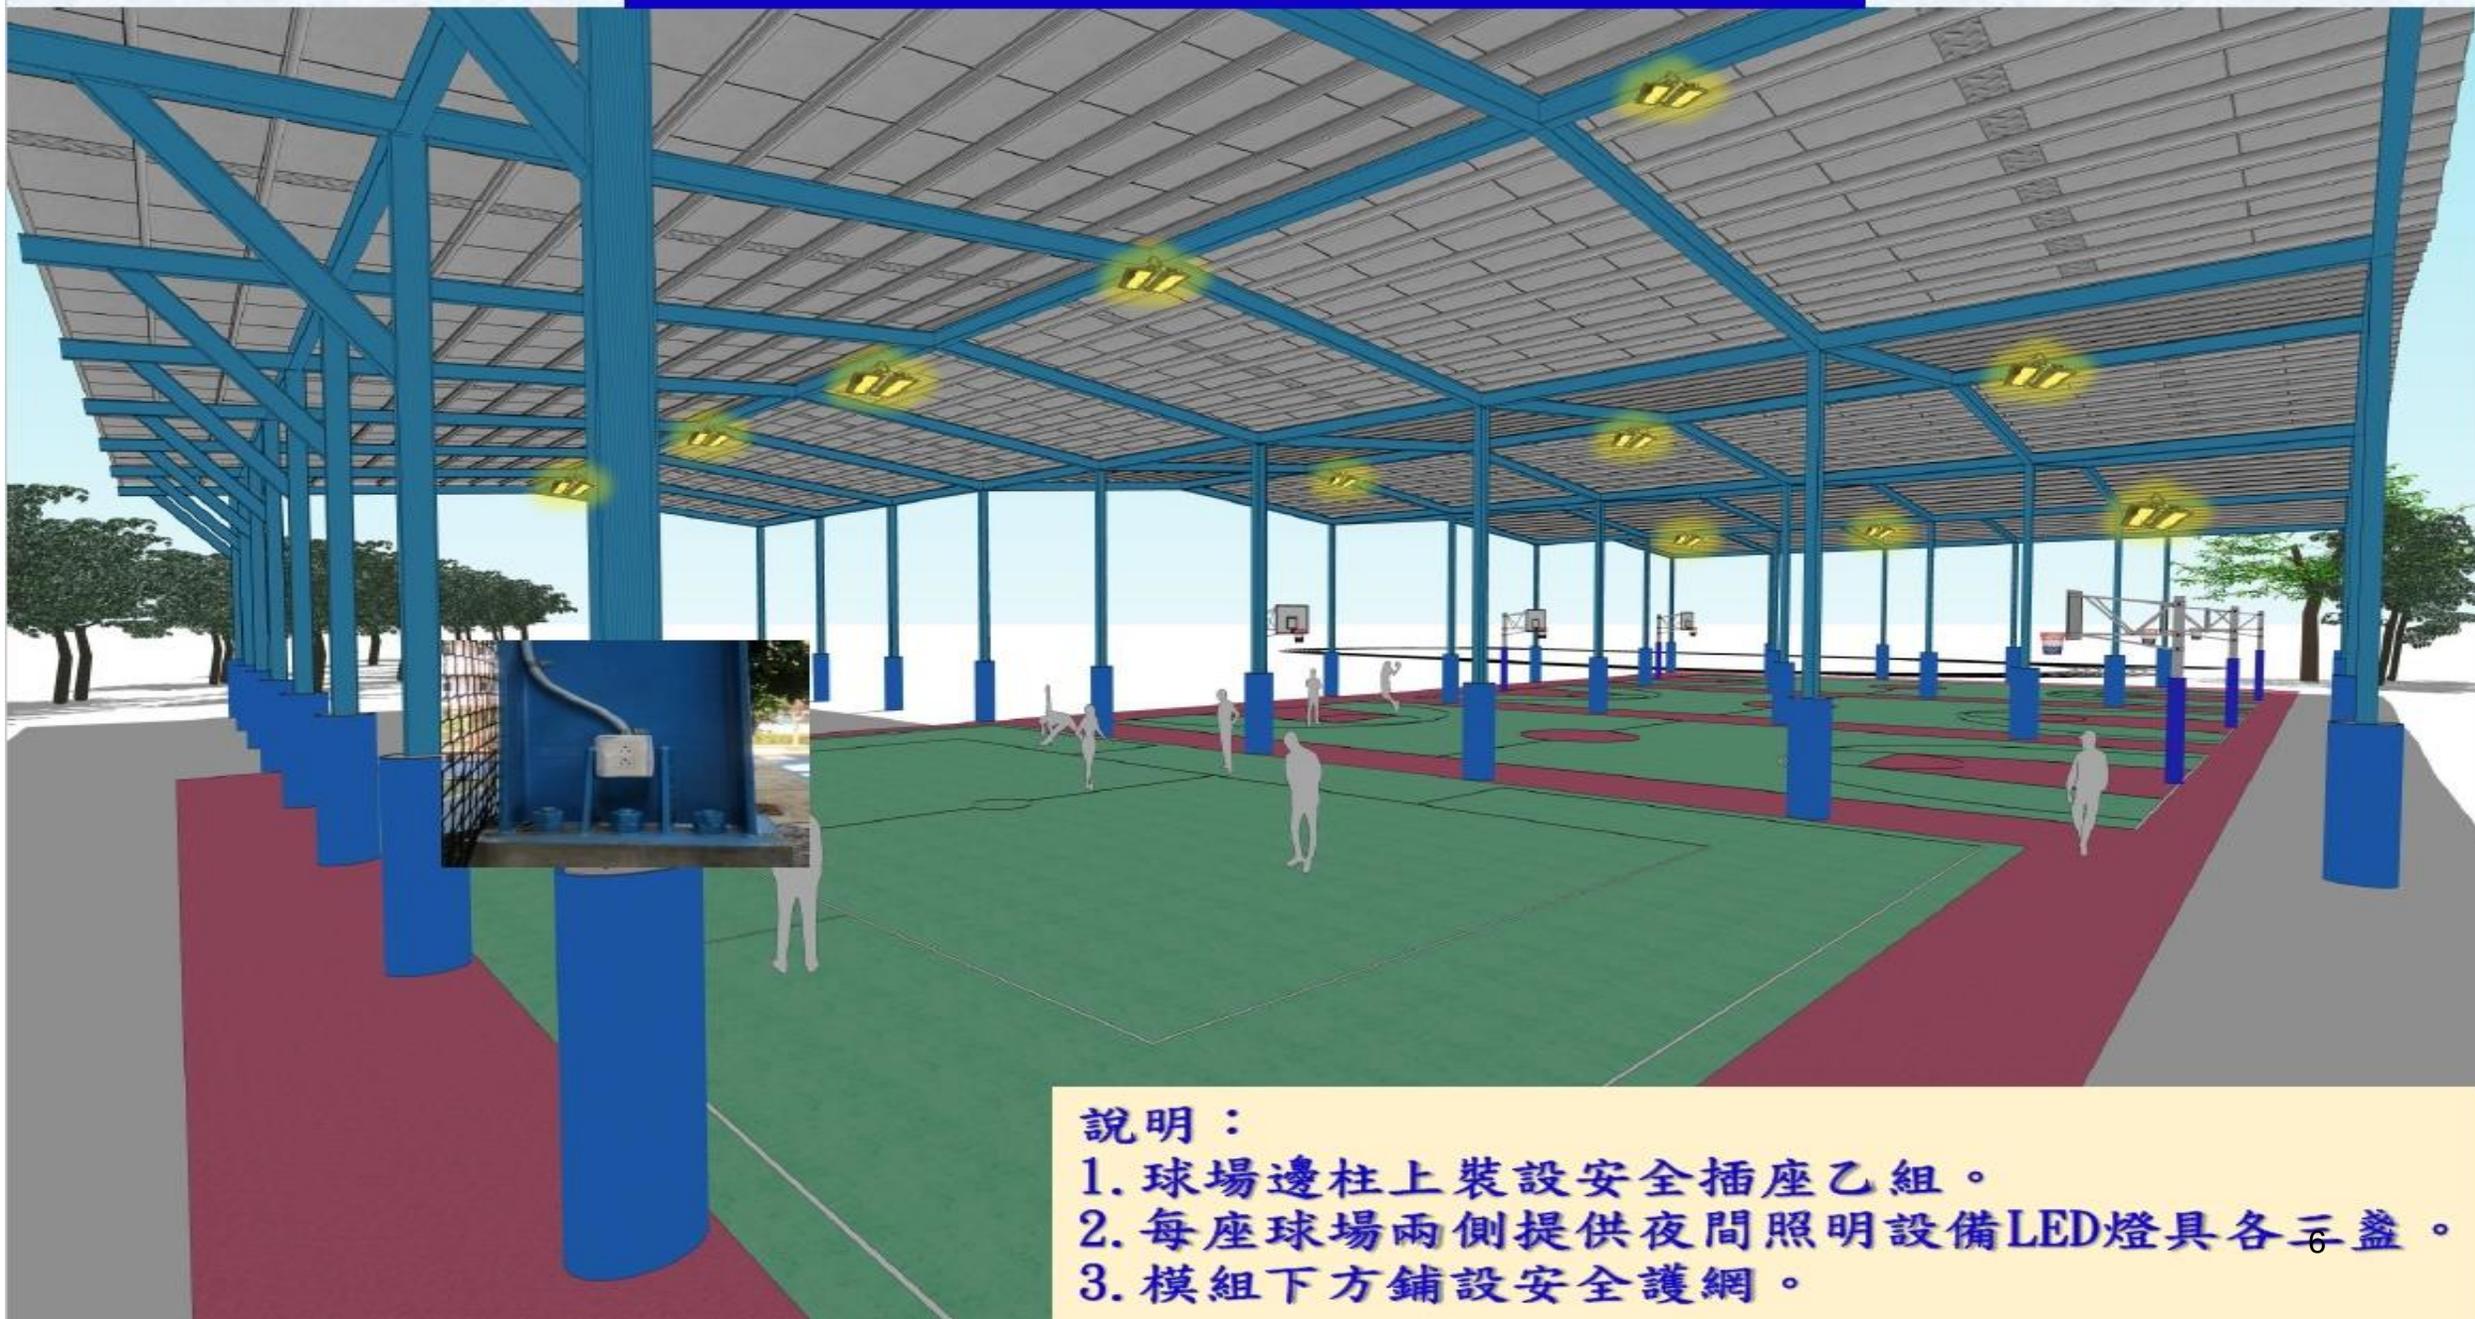

說明：

1. 球場邊柱上裝設安全插座乙組。
2. 每座球場兩側提供夜間照明設備LED燈具各三盞。
3. 模組下方鋪設安全護網。

五、爭取太陽能光電球場的規定和程序

1. 校內程序

- (1) 需求單位學務處體育組，提供說明及收集意見。
- (2) 提交學校校園環境與空間規劃審議委員會審議討論。
- (3) 提交校務會議討論通過。
- (4) 提交臺北市政府本校決議。
- (5) 廠商入校實地場勘評估。
- (6) 辦理社區說明會。
- (7) 辦理簽約程序。

2、再依學校設置太陽能光電球場指引辦理。

六、後續興建預訂的期程？可能對師生與學校的影響？

1. 有關興建預定期程依教育局辦理發包作業之後按照得標廠商簽訂契約辦理。
2. 由於興建範圍地處操場與球場位置，距離師生教學活動區域較遠；日後實際興建時對於建材物品載運出入的管制，以及工項施作的時間等，都會請總務處協助與承包廠商協調並提醒。

七、擇要簡述合作廠商、校方以及教育局的權利、義務以及角色？



- 1、標租模式：有教育局統一標租，目前尚無法得知合作廠商。
- 2、簽約期限多久？一般為20年，10年分兩期簽約。
- 3、招標文件擬定，由教育局參考體育署範本提供公版招標文件給學校。

八、介紹現有案例的分享與說明



高雄設置太陽能光電球場經驗分享：

- 1、五甲國中。
- 2、三民高中。
- 3、鳳翔國中。
- 4、鳳甲國中。
- 5、楠陽國小。
- 6、一甲國中。
- 7、左營高中。
- 8、東港海事。
- 9、左訓中心。



建物空拍照



本案績效 -媒體採訪



校名:高雄市立鳳翔國中
建置容量:689.12KW
每日發電量:約2343度
造價約:3,790萬元



校名:高雄市立三民高中
建置容量:571.95KW
每日發電量:約1,944度
造價約:3,145萬元



高雄市楠陽國小



高雄市鳳甲國中



高雄市立一甲國民中學



校名: 高雄市立左營高中
建置容量: 496.62KW
每日發電量: 約1,639度
造價約: 2,500萬元



國立東港海事學校



高雄市立五甲國民中學經驗分享

施工前照片



完成後



富有教育功能

PV-EYE監控雲 目前發電 10:44 2019/04/08

地圖模式 各廠概況 即時數據 發電曲線比較

豐農電-五甲國中 356.55 kWp - 晴時多雲 · 降雨機率0%

今日平均 1.56 度/kW

今日收入 \$2,567 元

今日發電 555 度

回上層 全部方塊 方塊模式 列表模式 前往電廠 簡易資訊



日輻射 741 W/m²

溫度 52.9

No.01 1.53 度/kWp

\$ 236 元

31.3 / 31.3 kWp

51 度

20.076 kW (65%)

No.02 1.53 度/kWp

\$ 245 元

31.3 / 31.3 kWp

53 度

20.076 kW (65%)

No.04 1.47 度/kWp

\$ 231 元

31.3 / 31.3 kWp

50 度

19.784 kW (64%)

No.05 1.47 度/kWp

\$ 236 元

31.3 / 31.3 kWp

51 度

20.076 kW (65%)

No.07 1.60 度/kWp

\$ 250 元

31.3 / 31.3 kWp

54 度

21.036 kW (68%)

No.08 1.60 度/kWp


\$ 245 元

31.3 / 31.3 kWp

53 度

20.076 kW (65%)

十、本校線上意見 蒐集狀況與問題說明1



1	時間戳記	依體育組需求說明	您的建議	體育組的說明回應
4	2/18/2022 15:36:39	無意見		
5	2/18/2022 15:41:49	無意見		
6	2/18/2022 15:49:30	無意見		
7	2/18/2022 15:51:32	無意見	支持光電球場規畫案	
8	2/18/2022 16:00:32	無意見		
9	2/18/2022 16:15:25	無意見		
10	2/18/2022 16:18:35	無意見	辛苦你了！謝謝你	
11	2/18/2022 16:23:28	無意見		
12	2/18/2022 16:25:19	無意見		
13	2/18/2022 16:25:33	無意見		
14	2/18/2022 16:32:12	提供修正意見如下	廊道設置是否為必需？	大太陽及下雨時的聯通球場通道。
15	2/18/2022 16:48:21	無意見		
16	2/18/2022 17:09:17	無意見		
17	2/18/2022 17:40:38	無意見		
18	2/18/2022 19:59:00	無意見	校內學生眾多，室內體育場地不足，加上北部氣候多變，實在需要設置學生能遮風避雨的運動場所。此外，光電又符合目前綠能發電的潮流，讓本校為環保盡一份心力，值得支持。	
19	2/18/2022 20:35:40	無意見		
20	2/18/2022 22:11:11	提供修正意見如下	太陽能板搭建高度可能需六公尺，比較不會影響籃球活動，如果高度足夠，支持體育組提案。	依體育組需求，籃球場最頂高度為7公尺，爭取籃、排共用最頂高度為9公尺。
21	2/20/2022 8:27:39	無意見		
22	2/20/2022 8:51:23	無意見		

十、本校線上意見 蒐集狀況與問題說明2



1	時間戳記	依體育組需求說明	您的建議	體育組的說明回應
23	2/20/2022 9:12:49	無意見	茂隆組長，辛苦你了，期待看到新面貌的球場。	
24	2/21/2022 8:39:46	無意見	希望盡快順利完成，辛苦了！	
25	2/21/2022 8:54:39	無意見		
26	2/21/2022 8:57:09	無意見	謝謝您	
27	2/21/2022 9:32:23	無意見		
28	2/24/2022 15:21:58	無意見		
29	2/24/2022 15:41:23	無意見		
30	2/24/2022 19:08:52	提供修正意見如下	請問設置光電球場會搬遷或砍掉的樹木有幾顆？	依學校設置太陽能光電球場指引1-3，有關陰影遮蔽、樹木及校園景觀評估，皆有嚴謹的規定辦理，可能受影響的樹木如下：1、籃球場，受影響的有鳳凰木2棵、楓香1棵、青楓1棵。2、壘球打擊區，受影響的有吉貝木棉1棵、大花紫薇1棵、青楓4棵、芭蕉數棵。3、廊道，青楓2棵、七里香一排。至於是搬遷或砍掉，皆應後續嚴謹的規定辦理。
31	2/24/2022 21:14:30	提供修正意見如下	支持體育組經考量後的任何意見，感謝體育組與總務處	
32	2/24/2022 22:41:21	無意見		
33	2/25/2022 9:19:46	無意見		
34	2/25/2022 14:04:07	無意見		
35				

本校若有意願設置後續之行政流程如下~

臺北市，設置光電球場行政流程：

階段1-學校有設置意願：報本局說明設置意願→本局邀請專家學者協助基地可行性評估→學校校務會議通過→依教育部光電球場設置指引完成前置程序→

階段2-招標簽約：招標審查、招標評選→簽約公證→審核施工計畫書→建築執照申請→

階段3-興建：建置→

階段4-完工啟用：完工認可(躉購費率加成)





**THANKS
FOR
LISTENING**



111年學校設置太陽光電球場(發包前)說明會 會議紀錄

壹、時間：111年1月14日（星期五）下午3時45分

貳、地點：臺北市府2樓北區 N210會議室

參、主席：黃一正科長

紀錄：戴筱萍

肆、主席致詞：略

伍、業務科報告：

（一）本局111年推動學校設置太陽能光電球場，由本局統一發包及履約，標租期限約9年11個月。

（二）依據學校設置光電球場指引，建置前學校需進行校內討論取得校內及家長共識。

陸、會議結論：

請學校會後進行校內溝通，並透過校務會議取得校內，另俟後續得標廠商評估可建置光電球場後，請學校再辦理社區說明會。

柒、散會下午4時40分

時間戳記	依體育組需求說明,請問您的看法如何?歡迎提供修正意見!謝謝!	您的建議
2/18/2022 15:17:58	無意見	
2/18/2022 15:27:09	無意見	支持
2/18/2022 15:36:39	無意見	
2/18/2022 15:41:49	無意見	
2/18/2022 15:49:30	無意見	
2/18/2022 15:51:32	無意見	支持光電球場規畫案
2/18/2022 16:00:32	無意見	
2/18/2022 16:15:25	無意見	
2/18/2022 16:18:35	無意見	辛苦你了!謝謝你
2/18/2022 16:23:28	無意見	
2/18/2022 16:25:19	無意見	
2/18/2022 16:25:33	無意見	
2/18/2022 16:32:12	提供修正意見如下:	廊道設置是否為必需?
2/18/2022 16:48:21	無意見	
2/18/2022 17:09:17	無意見	
2/18/2022 17:40:38	無意見	
2/18/2022 19:59:00	無意見	校內學生眾多,室內體育場地不足,加上北部氣候多變,實在需要設置學生能遮風避雨的運動場所。此外,光電又符合目前綠能發電的潮流,讓本校為環保盡一份心力,值得支持。
2/18/2022 20:35:40	無意見	
2/18/2022 22:11:11	提供修正意見如下:	太陽能板搭建高度可能需六公尺,比較不會影響籃球活動,如果高度足夠,支持體育組提案。
2/20/2022 8:27:39	無意見	
2/20/2022 8:51:23	無意見	
2/20/2022 9:12:49	無意見	茂隆組長,辛苦你了,期待看到新面貌的球場。
2/21/2022 8:39:46	無意見	希望盡快順利完成,辛苦了!
2/21/2022 8:54:39	無意見	
2/21/2022 8:57:09	無意見	謝謝您
2/21/2022 9:32:23	無意見	
2/24/2022 15:21:58	無意見	
2/24/2022 15:41:23	無意見	
2/24/2022 19:08:52	提供修正意見如下:	請問設置光電球場會搬遷或砍掉的樹木有幾顆?
2/24/2022 21:14:30	提供修正意見如下:	支持體育組經考量後的任何意見,感謝體育組與總務處
2/24/2022 22:41:21	無意見	
2/25/2022 9:19:46	無意見	
2/25/2022 14:04:07	無意見	

學校設置太陽能光電球場指引

設置太陽光電球場，請評估學校使用需求、設置的急迫性及適切性，並請以運動場地安全、校園景觀生態共存為設置指引及方向。本指引僅針對建置前評估作業、校園景觀異動強化措施、運動場地安全及規格進行說明，詳細設置說明及流程請參閱學校設置太陽能光電球場作業參考模式。

本指引範圍涵蓋太陽能光電球場同一契約內之案場(其他地面型或屋頂型光電設施)，惟非太陽能光電球場設置主場地，指引第2點第1項、第2項規範請斟酌參考。

1. 建置前評估作業

為考量太陽能光電設備發電效益及校園景觀，需審慎評估周遭環境及土地相關因素。

1-1 共識溝通

- 1-1-1 學校進行建置光電球場可行性自評時，須先進行校內程序討論或決議，確認校內施作意願。
- 1-1-2 若整體評估皆可行後，學校應經校務會議討論或決議，取得校內及家長共識。
- 1-1-3 若涉及樹木處理事宜，學校應經校務會議討論，並召開對外說明會，說明設置基地及未來規劃。
- 1-1-4 會議資訊與紀錄、圖文資料應主動於學校官網公開資訊，並請學校將相關會議決議發文教育主管機關備查。

1-2 學校土地及建物相關評估

- 1-2-1 學校擁有明確土地使用權，且地目不須變更，若該基地土地所有權為私人，需取得土地所有權人同意，若須變更地目者，請縣市/學校先行將地目變更後，始進行設置及評估。
- 1-2-2 需考量學校土地地目使用、及水土保持問題。
- 1-2-3 擬設置基地盡量避免有禁建及限建情形。
- 1-2-4 需考量學校建蔽率、尚未取得使用執照建物情形。

1-3 陰影遮蔽、樹木及校園景觀評估

- 1-3-1 設置地點應避免周圍建物、既有設備、雜物、大樹等陰影遮蔽。
- 1-3-2 評估擬設置基地周遭樹木情形及現況(如樹木位置、對學生運動環境是否有影響)。

1-3-3 若擬設置基地周遭有樹木生長，請依循各縣市樹木相關規範，評估是否有受保護樹木、設置基地與樹木間距離的留設，若具個別情事惟仍應依現場情形評估判斷。

1-3-3 太陽能光電球場建置，原則避免造成樹木傷害，但若涉及影響師生及民眾之生命、身體、健康、財產或公共安全之虞，得經專家委員建議進行樹木異動。

1-3-4 上述程序若涉及樹木異動應符合各該縣市樹木相關作業規範及規定。

1-4 安全及教學評估

1-4-1 考量運動視角及安全問題，擬設置基地不建議位於操場正中間。

1-4-2 擬設置基地下方若為地下室空間或地下停車場，請審慎評估坐落基地支撐強度及穩定度。(1)學校為新建共構案者，請基樁設計考量地上構造物乘載規劃；(2)學校擬設置基地原有地下空間者，請考量原設計規劃之基礎結構及後續建置之地上構造物的乘載量。

1-4-3 擬設置之基地區域若曾發生自然災害或潛勢，需提報並謹慎評估

1-4-4 評估學校擬設置地點是否有工程正在執行，避免連續工程影響學生及教學。

1-4-5 學校場地規劃原則參考體育署【運動設施規範及分級分類參考手冊】，若學校考量實際使用及授課需求，須變更球場規劃，請審慎規劃並經校內會議同意取得共識。若有需求可請體育署輔導團協助評估。

1-5 其他評估

1-5-1 學校饋線容量足夠。

1-5-2 若擬設置之球場位置未來有擴建或改建計畫，請審慎考慮及評估。

1-6 建置前評估作業之可行性自我檢核項目詳見本指引附表 1-1，若必要時，可協請相關專家或體育署輔導團協助進行整體評估。

1-7 建置前評估後若有涉及校園景觀變動（如樹木異動）、土地或建物等前置行政程序需耗時者，請遵照各縣市相關法規，先行完成前置作業程序及工程後，始得進行光電球場標租作業。（備查檢附文件清單如表 1-2）

2. 設置太陽能光電球場校園樹木景觀管理強化措施

為考量校園景觀及生態，請審慎評估及須確實符合各縣市景觀及樹木相關規範，樹木景觀管理強化措施於本計畫各執行階段內所實施之機制說明如下：

2-1 前置階段-設置前評估及前置規劃與作業

- 2-1-1 學校自主評估時需詳細記錄基地四周環境及遮蔽物狀況(含建物及樹木)。
- 2-1-2 若基地周遭有樹木生長，設置規劃時請優先考量避開樹木的設置方式(如移動球場位置或調整場地)，減少樹木異動的可能，如確有異動需求建議委請樹木相關專家進行評估。
- 2-1-3 校內外溝通：(1)學校自我評估可行性時，須先進行校內程序討論或決議，確認校內施作意願。(2)若整體評估皆可行後，學校應經校務會議討論或決議，取得校內及家長之共識；(3)若涉及樹木問題，建議學校應經校務會議討論，並召開對外說明會，說明設置基地及未來規劃。
- 2-1-4 校務會議及設置說明會建議提出整體校園樹木景觀施工前後差異對照圖，能清楚敘明並指出樹木可能異動的前後差異。(可使用鳥瞰圖標示差異，並建議為 1 個月內之照片。)
- 2-1-5 會議資訊與紀錄、圖文資料應主動於學校或教育局處官網公開資訊。請學校將相關會議決議發文教育主管機關備查。教育主管機關需落實核對學校基地場址是否確無遮蔽物及四周地景。
- 2-1-6 若基地狀況涉及樹木修剪、移植、移除者，學校應提報校園樹木景觀異動計畫書(包含運動場地設置規劃說明、校園樹木景觀異動規劃差異對照圖、樹木關係圖、異動清單及環境補償計畫等，範例格式可參考附表 2-1 至表 2-5)向地方主管機關申請，並經地方主管機關依運動需求、校園景觀、環境生態等原則進行審核且符合縣市樹木相關規範或修剪、移植相關作業規範後，始得異動。
- 2-1-7 涉及樹木異動之學校，需先完成樹木異動程序及工程，始得進行光電球場標租作業。

2-2 標租、簽約、光電設計階段

- 2-2-1 此階段若有涉及擴建或實際規劃設計與原提報之校園樹木景觀異動計畫書有出入時，仍需依循縣市相關行政程序，並報經教育主管機關審核同意。

2-3 興建階段

- 2-3-1 廠商應提供學校開工前、施工中、完工等階段完整地景變化及施工狀況，學校應主動就上開資料進行查核。
- 2-3-2 學校應提供各階段地景變化及施工情形予教育主管機關，教育主管機關得進行抽檢，若有不當情形，得立即請學校停工，至改善始得復工。

2-4 完工驗收階段

2-4-1 申請太陽能光電球場認定

2-4-1-1 基地完工後，須檢附相關資料送教育主管機關申請認定符合教育部公告之太陽能光電球場條件，若涉及校園景觀異動者，另檢附原核定計畫書及同意函文、設置前後景觀差異對照，以利查核是否符合縣市規範及程序。(太陽能光電球場認定檢核表及符合條件如附表 2-6)

2-4-1-2 若有未經主管機關同意改變校園樹木景觀或未依校園樹木景觀異動計畫書處理之情事(案例如附表 2-7)，除依契約規定處以懲罰性違約金外，另依個案情節輕重進行裁處，亦建議裁處標準列入標租契約內，相關裁處標準參考如下。

- (1) 基地周遭樹木未依校園景觀異動計畫書及縣市規範過度修剪(截幹或修剪超過全葉量的 25%)、私自移植者，由廠商負責養護該樹木三年，若致使其死亡，其賠償金額依循各縣市相關樹木管理辦法執行，若無相關條例，則依市值負責賠償，並補植同徑級、同價值樹木於校園內。
- (2) 基地周遭樹木未依校園景觀異動計畫書及縣市規範私自移除者，其賠償金額依循各縣市相關樹木管理辦法執行，若無相關條例，則依市值之六倍負責賠償，並補植同徑級、同價值樹木於校園內。
- (3) 建置後抑制該基地樹木生長者，由廠商聘請樹木專家評估校內移植可能性及負擔移植費用，且需依循仍縣市相關行政程序進行。
- (4) 如有上述情形主辦學校得通知廠商限期改善及繳納賠償費用，若未在限期內進行改善，且經紀錄通知達 3 次以上者，教育主管機關得不同意認可符合太陽能光電球場。
- (5) 上述如有未列舉之情事，請依契約內規定或縣市相關樹木規範進行裁罰。

2-4-2 申請躉購費率加成

2-4-2-1 向費率主管機關申請躉購費率加成時，若未取得教育主管機關認定者，費率主管機關得不同意費率加成。

3. 運動場地安全及規格

3-1 球場運動地坪規劃說明：地坪規劃及設計、施工原則，球場規線與規劃，請根據教育部體育署運動設施規範及分級分類參考手冊、教育部體育署 103 年度運動設施參考手冊，進行規劃與設計。運動場地的規線設計，請整體評估學校需求及場地限制，必要時可依實際情形進行調整

3-2 太陽能光電球場設計原則

3-2-1 結構柱高起算點說明：為屋頂下緣起算，並不得低於 7 公尺，且太陽能光電發電設備系統須完整覆蓋整個施作標的球場。

3-2-2 為考量屋頂洩水及太陽能光電板日照角度，建議屋頂設置斜率 6~8 度範圍內為佳。

3-2-3 若空間及成本許可、結構安全許可，上層主結構屋簷應盡量向外伸展，用以遮斜陽。惟太陽能模組之鋪設及鎖固應確實注意耐風能力及施工、運維人員之作業安全。

3-2-4 照明設備原則由學校自行裝設，惟廠商有意願協助裝設，則納入契約中，並落實後續維護。

3-2-5 美化環境：太陽能光電球場外觀設計之美化要求，可與廠商就基地環境進行協商。

3-2-6 為避免場地濕滑，整體設計應減少地坪濕滑之情形，相關措施需由雙方協商。

3-2-7 運動場地規劃請依據體育署【運動設施規範及分級分類參考手冊】及學校實際使用情形，進行規劃與設計。

3-3 隔絕要求：考量運動安全，各項隔絕要求應具備及評估以下事項。

3-3-1 避免球直接擊中太陽能板：裝設天花隔離網。

3-3-2 避免運動碰撞結構支柱造成學生受傷：結構支柱包覆防護墊)。

3-3-3 避免學生直接接觸到重要機電：重要機電位置加裝隔離圍網，並設置危險告示等。

3-4 結構系統與組件設計原則：考量結構安全，各項結構設計應符合耐風及抗震係數。

3-5 負重規範與強度：若為既有風雨球場加裝，則須符合負重規範及結構強度應足夠。

3-6 太陽能模組：須符合檢驗標準、用戶用電設備裝置規則、太陽能模組絕緣及扣件等相關規定。

3-7 運動場地安全及規格檢核項目詳見本指引附表 3-1

四、本指引內詳細設置說明請參考學校設置太陽能光電球場作業參考手冊。

附表 1-1 基地自我評估檢核表(因滾動修正，請以本網頁附件為最新版本)

學校設置太陽能光電球場可行性自我評估檢核表-1								
學校基本資料表								
縣市	學校名稱 (請完整填妥校名)	學校地址 (請詳填縣市/鄉鎮區/村里)	聯絡窗口	連絡電話	基地坐落 土地所有權人	土地管理者	學校是否有建物使照 問題/水保問題	若設置太陽能光電球場後， 學校建蔽率<50%。 (建蔽率是否足夠)
							<input type="checkbox"/> 有建物使照問題 <input type="checkbox"/> 有水保問題 <input type="checkbox"/> 無問題	

擬設置之基地												
面積 (單位平方 公尺)	基地現狀	前項為"風雨球場"		場地類型	坐落地段	地段代 碼	地 號	基地類 型	使用分區是否相 同	都市土地	非都市土地	
		屋頂 類型	是否擁有 使用執照							使用分區	使用分區	使用地類別
1	一般球場	無屋頂	否	籃球場								
2												
學校可設置總面積 (上述基地加總)		平方公尺			註 1.地段、地號、土地所有權人、管理者：請參考土地所有權狀 註 2.地段代碼：內政部地政司 (https://reurl.cc/e3RgM) 註 3.都市土地/非都市土地查詢：全國土地使用分區資料查詢系統 (http://nsp.tcd.gov.tw/ngis/) 註 4.建蔽率粗略計算公式：擬建置之球場面積+現有校舍建築面積/學校總面積 =(?)<50% 根據都市計畫法細則學校用地建蔽率不得超過 50%；非都市土地建蔽率：特定目的事業用地 60%，甲種、乙種建築用地 60%。 (請參考內政部營建署都市計畫法細則、非都市土地使用管制規則)							

擬設置基地現況可行性自我評估檢核表-2

項目	檢核內容	是/否	文字說明
1	學校是否有經校內程序討論建置光電球場		先期可行性自我評估階段時，建議先請進行校內程序討論，取得校內建置共識及溝通。
2	擬設置區域是否為運動場地(區域)		請確認校園整體規劃書或學校設立企畫書內設置場地的使用。
3	請評估擬設置基地之位置是否在操場內。		操場正中間球場因電力管線牽線不易，不宜納入本案辦理。
4	請評估擬設置基地是否正進行相關工程?		工程名稱： 預計竣工日： 若有其他相關工程，請自我評估同步設置光電球場是否會影響師生教學。
5	請評估擬設置基地之處是否有陰影遮蔽問題		請勾選，可複選 <input type="checkbox"/> 無陰影遮蔽 <input type="checkbox"/> 建物陰影遮蔽 <input type="checkbox"/> 既有設備陰影遮蔽 <input type="checkbox"/> 雜物陰影遮蔽 <input type="checkbox"/> 大樹陰影遮蔽 <input type="checkbox"/> 其他陰影遮蔽
6	請評估擬設置基地區域鄰近植栽現況及目前面臨的狀況 (若有勾選前三項狀況，請檢附照片及說明)		請勾選，可複選 <input type="checkbox"/> 有樹木竄根之情形 <input type="checkbox"/> 鄰近植栽有高落果/高落花/高落葉等情形 <input type="checkbox"/> 若有其他情形，請敘明：_____ <input type="checkbox"/> 無樹木問題
7	請自我評估建置是否對鄰近植栽影響		請勾選 <input type="checkbox"/> 有影響(請先評估校園整體規畫調整可行性，明確區分運動場地區與及樹木景觀區) <input type="checkbox"/> 無影響
8	擬設置基地下方是否有地下室空間或地下停車場		若基地下方為地下室空間或地下停車場，請慎慎評估坐落基地之支撐強度及穩定度。(1)學校為新建共構案者，請基裝設計考量地上構造物乘載規劃；(2)學校擬設置基地原有地下空間者，請考量原設計規劃之基礎結構及後續建置之地上構造物的乘載量。

9	擬設置之基地區域是否曾發生自然災害或潛勢		淹水或土石流等
10	學校擬設置之球場是否有禁建/限建問題		如海岸、山地、重要軍事設施管制區、大眾交通兩側之禁建、限建問題等。
11	學校未來是否有拓建或改建計畫		學校若有擴建或改建計畫將使用到擬設置之球場位置，請審慎考慮及評估
12	學校饋線容量是否足夠（請填寫饋線代號及容量）		饋線容量查詢網址： http://hcweb.taipower.com.tw/
13	現有太陽光電系統發電量		<input type="checkbox"/> 學校尚未設置其他太陽能光電系統 <input type="checkbox"/> 校園內已有設置太陽能光電系統(屋頂型/地面型)請圈選類型並填寫設置年分、設置容量及發電量 (1)設置年分： (2)已設置容量： (3)整年度發電量：
14	是否已有廠商至學校評估/洽詢		請說明是否有廠商至學校評估/洽詢。
15	是否有其他需備註		備註：
16	請提供全校校舍平面圖及涵蓋全校區與周邊一百公尺之 Google Map 地圖。(請明顯標註擬設置基地位置、目前配電場位置與未來配電場所需空間之預設位置)。		請於圖面以▲標示球場位置，並示意大小。 請以●標示學校既有電源位置或未來可新設電源位置

擬設置基地現況可行性自我評估檢核表

位置	基地現況照片	遮蔭狀況簡述	拍攝位置	擬設置基地區域鄰近植栽現況	面臨狀況說明 ※若前項第5點無樹木問題 則不必填此欄
東			由基地中心向東拍攝		狀況照片： 情形說明：
西			由基地中心向西面拍攝		
南			由基地中心向南面拍攝		
北			由基地中心向北面拍攝		

擬設置基地空拍地圖

附表 1-2 太陽能光電球場設置備查檢附文件清單表(範例)

向教育主管機關核備資料清單(請勾選)
<input type="checkbox"/> 1. 學校自我評估檢核表
<input type="checkbox"/> 2. 輔導委員評估表
<input type="checkbox"/> 3. 校務會議紀錄
<input type="checkbox"/> 4. 校園樹木景觀異動計畫(若有樹木異動者始須提報)
<input type="checkbox"/> (1) 運動場地設置規劃說明表(附表 2-1)
<input type="checkbox"/> (2) 校園景觀異動規劃差異對照圖(附表 2-2)
<input type="checkbox"/> (3) 樹木異動清單(附表 2-3)
<input type="checkbox"/> (4) 申請樹木異動原因之佐證照片(附表 2-4)
<input type="checkbox"/> (5) 環境補償計畫(附表 2-5)

校園樹木景觀異動計畫書

校園樹木景觀異動計畫須包含下列內容，若各縣市有相關規定及申請表件，請依縣市規定辦理，若無相關規定，可參照表 2-1 至表 2-5 內容研擬。


1. 運動場地設置規劃說明表（表 2-1）
2. 校園景觀異動規劃差異對照圖(可以校園平面、空拍、廠商規劃圖呈現)（表 2-2）
3. 樹木異動清單（表 2-3）
4. 申請樹木異動原因之佐證照片（表 2-4）
5. 環境補償計畫表（表 2-5）

樹木處理方式及評估處理報告，可聘請專業單位（如各縣市景觀公會或各縣市政府農業局認定具專業證照之廠商或主管機關建議之專業單位）進行評估，包含是否具受保護樹木/樹種、樹木安全及風險評估、樹木異動建議處理方式等等。

附表 2-1 運動場地設置規劃說明表(範例)


學校名稱	OO 縣(市)OO 國民小學
聯絡人	OOO 總務主任
規劃設置地點	籃球場
目前場地使用情形/ 現況問題分析	
規劃設置基地空拍圖	

附表 2-2 校園景觀異動規劃差異對照圖(可以校園平面、空拍、廠商規劃圖呈現)- (範例)

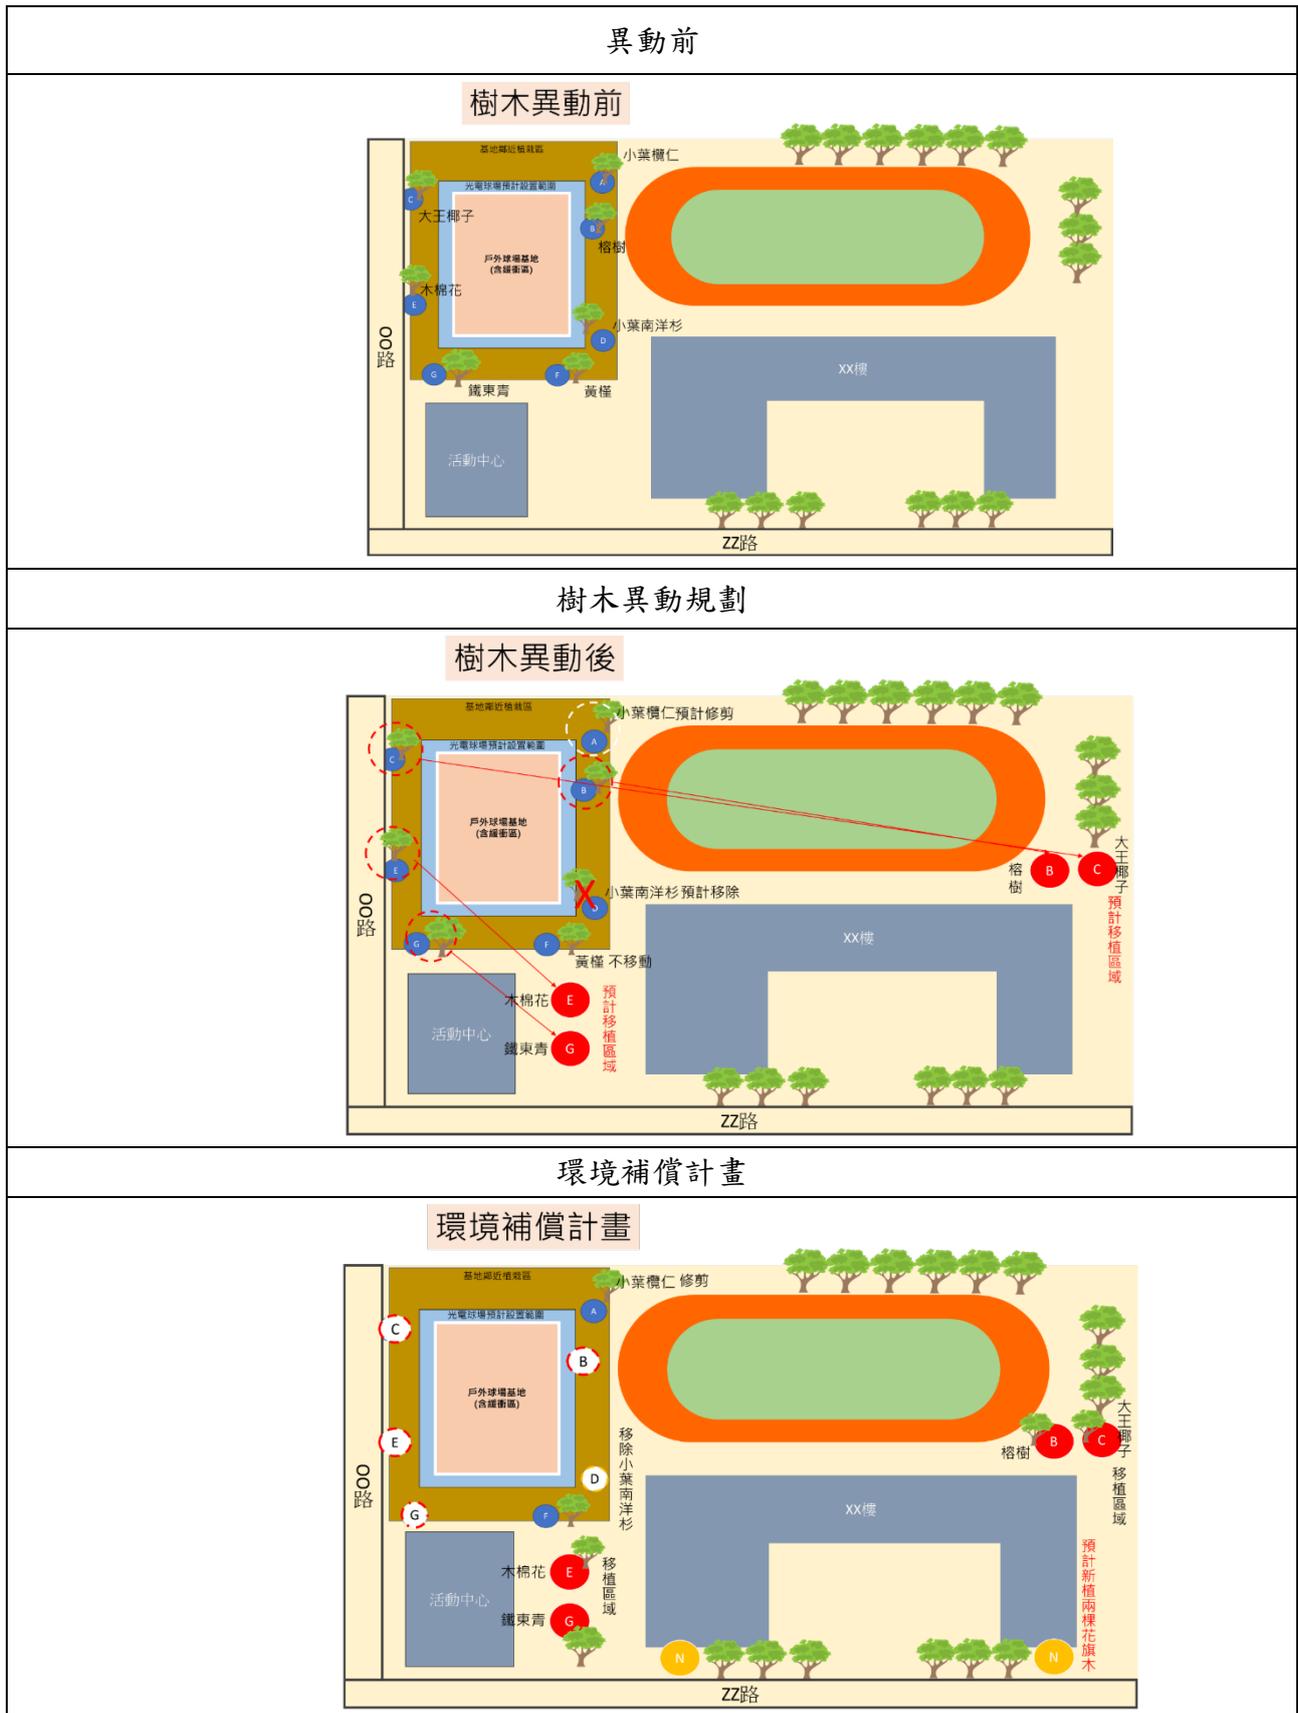

附表 2-3 樹木異動清單(範例)

樹木關係圖		球場周圍樹木紀錄							
編號	樹種	單位：公尺			處理原因	預計處理方式			
		胸徑	樹冠	距光電板設置範圍		不移動	修剪	移植	移除
A	小葉欖仁	0.2	3	1.5	落果易造成學生運動跌倒		V		
B	榕樹	0.86	6	光電設置範圍內	竄根造成地坪損害			V	
C	大王椰子	0.5	5	2	樹葉掉落，影響師生安全			V	
D	小葉南洋杉	0.4	2.5	1.5	颱風造成傾斜，有倒塌風險				V
E	木棉花	0.3	4	2	植栽鄰近校外道路，花苞掉落易造成路面打滑、行車安全疑慮			V	
F	黃槿	0.5	4.5	2.5	不影響光電球場設置，不移動	V			
G	鐵冬青	0.8	6	2	鄰近光電球場預定設置地，且原生長地鄰近建物，恐影響後續生長，故預計移植至校園較空曠處，使其繼續生長			V	

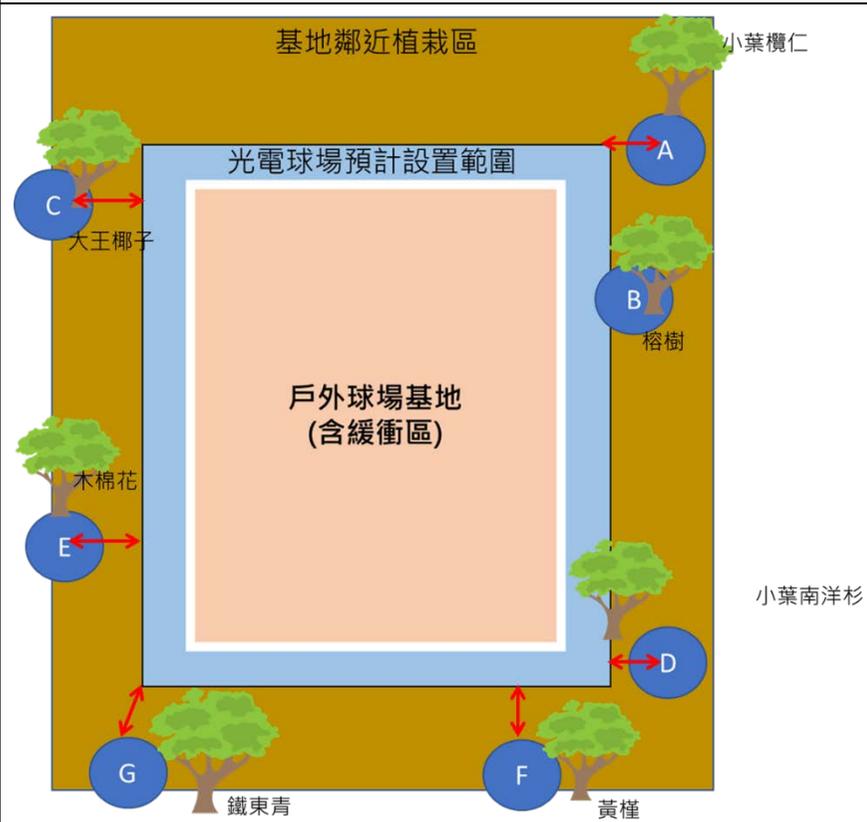


附表 2-4 申請樹木異動原因之佐證照片(範例)

編號	樹種/數量	申請異動原因
A	小葉欖仁 1 棵	落果易造成學生運動跌倒
		
編號	樹種/數量	申請異動原因
B	榕樹 1 棵	竄根造成地坪損害
		

附表 2-5 環境補償計畫表(範例)

移除樹木編號/樹種/數量	樹種/數量	樹齡
N	花旗木/2 棵	0 年

補償計畫圖說

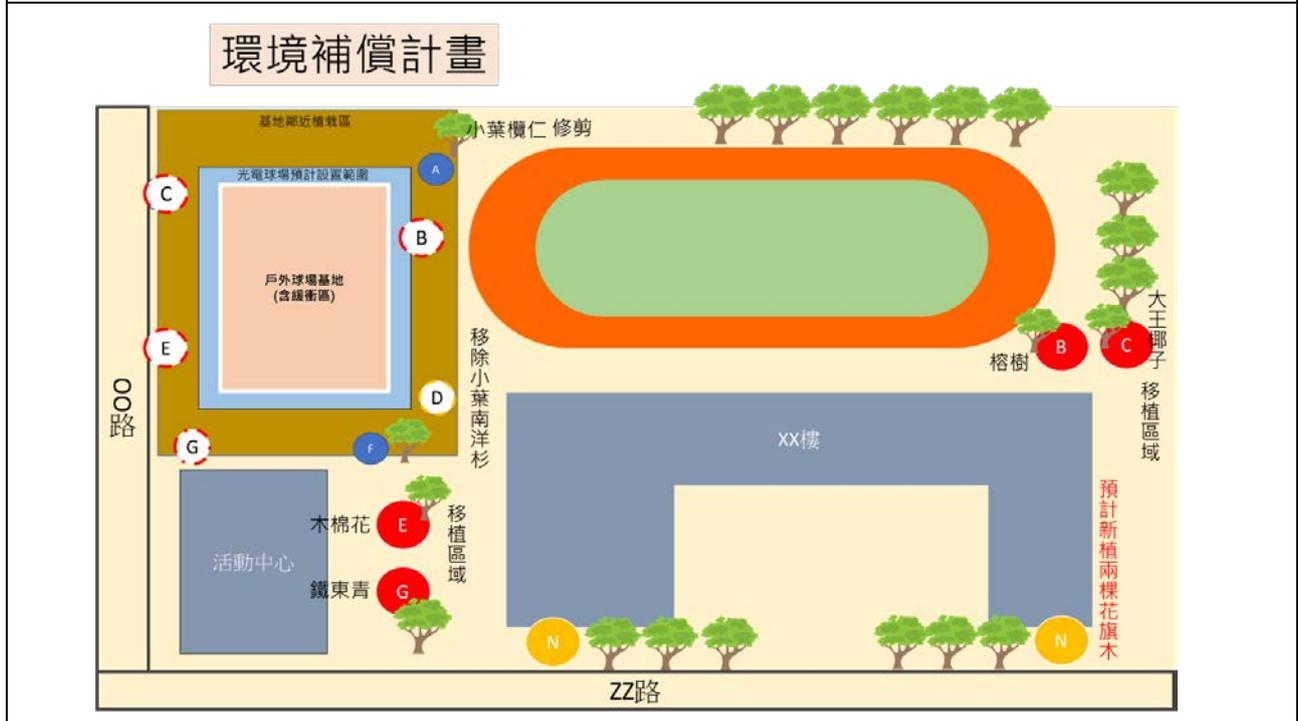


附表 2-6 太陽能光電球場認定檢核表

(因滾動修正，請以本網頁附件為最新版本)

認定條件說明：

1. 符合教育部「學校設置太陽能光電球場作業參考模式」規範之「一般戶外球場增建為光電球場」或「空地設置光電球場」施作類型者。
2. 符合教育部訂定「學校設置太陽能光電球場作業參考手冊」相關安全規範，四周無牆面、於球場邊線處 1，由地面起算至梁底，所有淨高皆達 7 公尺(含)以上，頂蓋具太陽光電發電設備(含直接鋪設太陽能設備或先鋪設浪板後加裝太陽能設備)之球場或符合相同條件之場域。


註 1：於球場邊線處(下圖白框)。


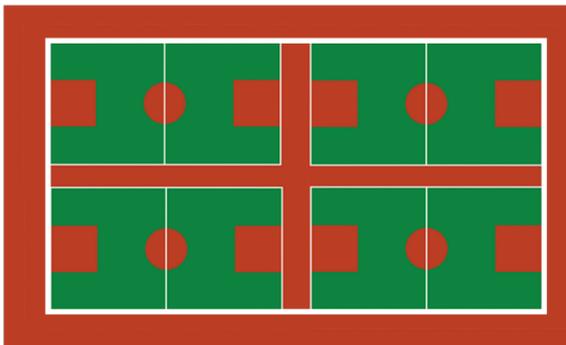


3. 主結構費用由廠商出資興建。
4. 樹木異動及施工狀況符合規範及程序。


基本資料					
學校名稱	簽約廠商		符合加成條件設置容量 (kWp)		
檢核事項					
檢核項目		佐證資料	廠商自評	學校審核	機關複核
(一) 施作類型 <input type="checkbox"/> 一般戶外球場 <input type="checkbox"/> 空地增建為光電球場 <input type="checkbox"/> 符合下述條件之其他場域，場域型態：_____		-	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
(二) 施作條件	<input type="checkbox"/> 球場 1. <input type="checkbox"/> 四周無牆面 1. <input type="checkbox"/> 於球場邊線處，由地面起算至梁底，所有淨高皆達7公尺(含)以上。球場邊線處淨高：_____公尺 2. 頂蓋具太陽光電發電設備 <input type="checkbox"/> 頂蓋直接鋪設光電板 <input type="checkbox"/> 頂蓋先鋪設浪板後加裝光電板 <input type="checkbox"/> 符合條件之其他場域：_____ 1. <input type="checkbox"/> 四周無牆面 1. <input type="checkbox"/> 所有柱高皆達7公尺(含)以上 2. 頂蓋具太陽光電發電設備 <input type="checkbox"/> 頂蓋直接鋪設光電板 <input type="checkbox"/> 頂蓋先鋪設浪板後加裝光電板	1. 施工版設計圖 1. 請於設計圖(含立面圖)上清楚標示邊線位置及淨高(球場)、柱高(其他場域)、浪板及太陽能板位置。(附件)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
(三) 光電球場主結構由廠商全額出資興建		-	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
(四) 景觀異動及施工狀況符合規範及程序		1. 核定計畫書 1. 同意函 2. 設置前後景觀差異對照(照片或空拍圖，無涉及樹木異動者，僅須提供第3項資料)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無涉	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無涉	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無涉
各單位核章					
簽約廠商					
公司：		代表人：			
學校					
承辦人：		校長：			
教育主管機關					
承辦人：		單位主管：			

附件、各項立面圖（請清楚標示淨高）

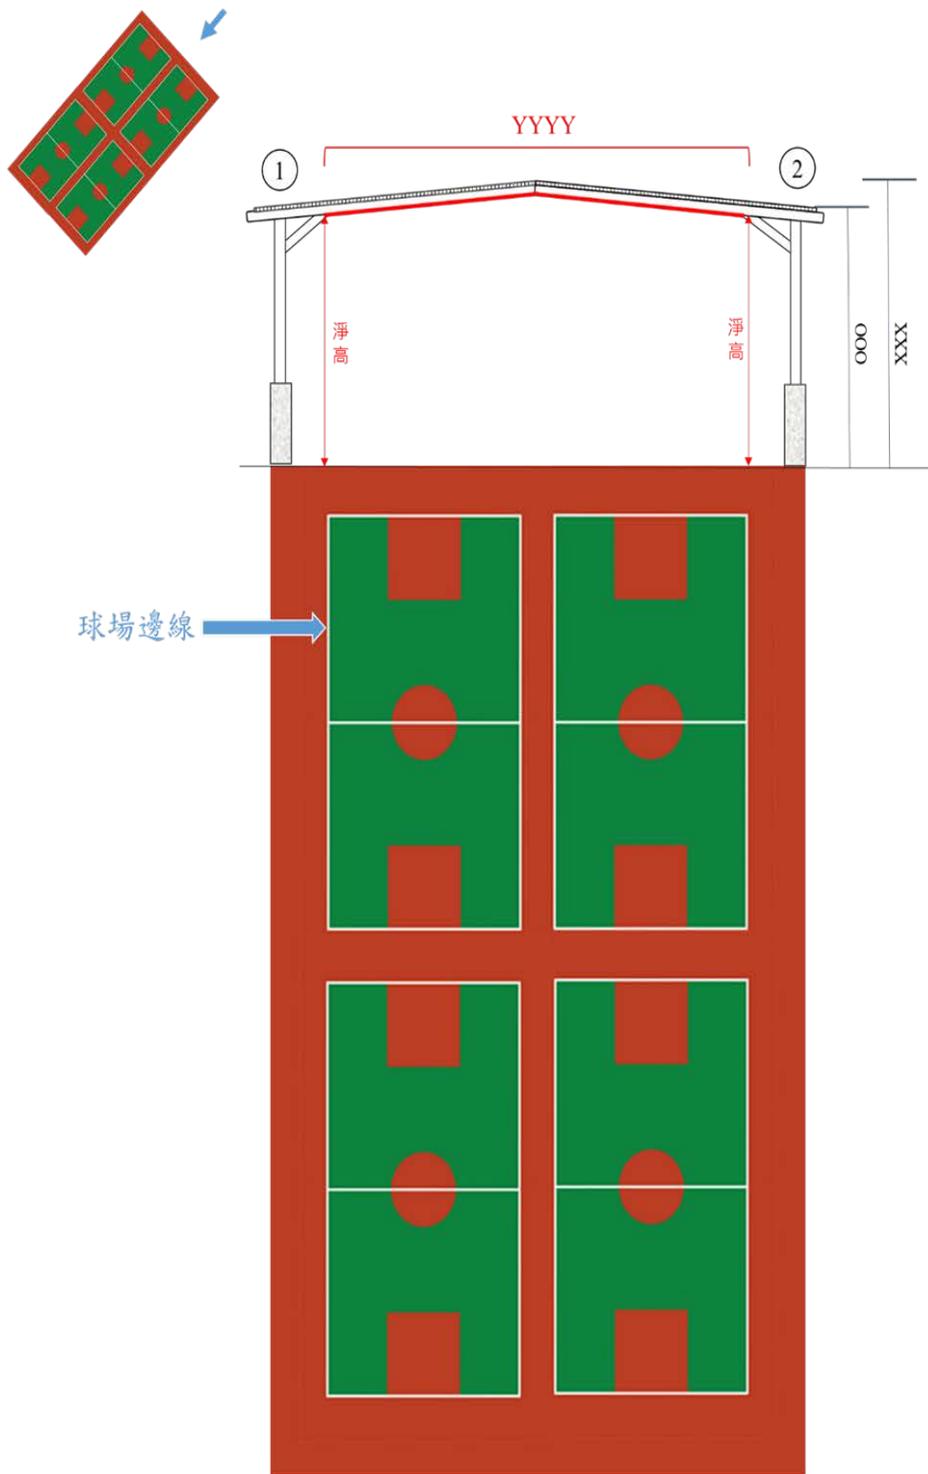

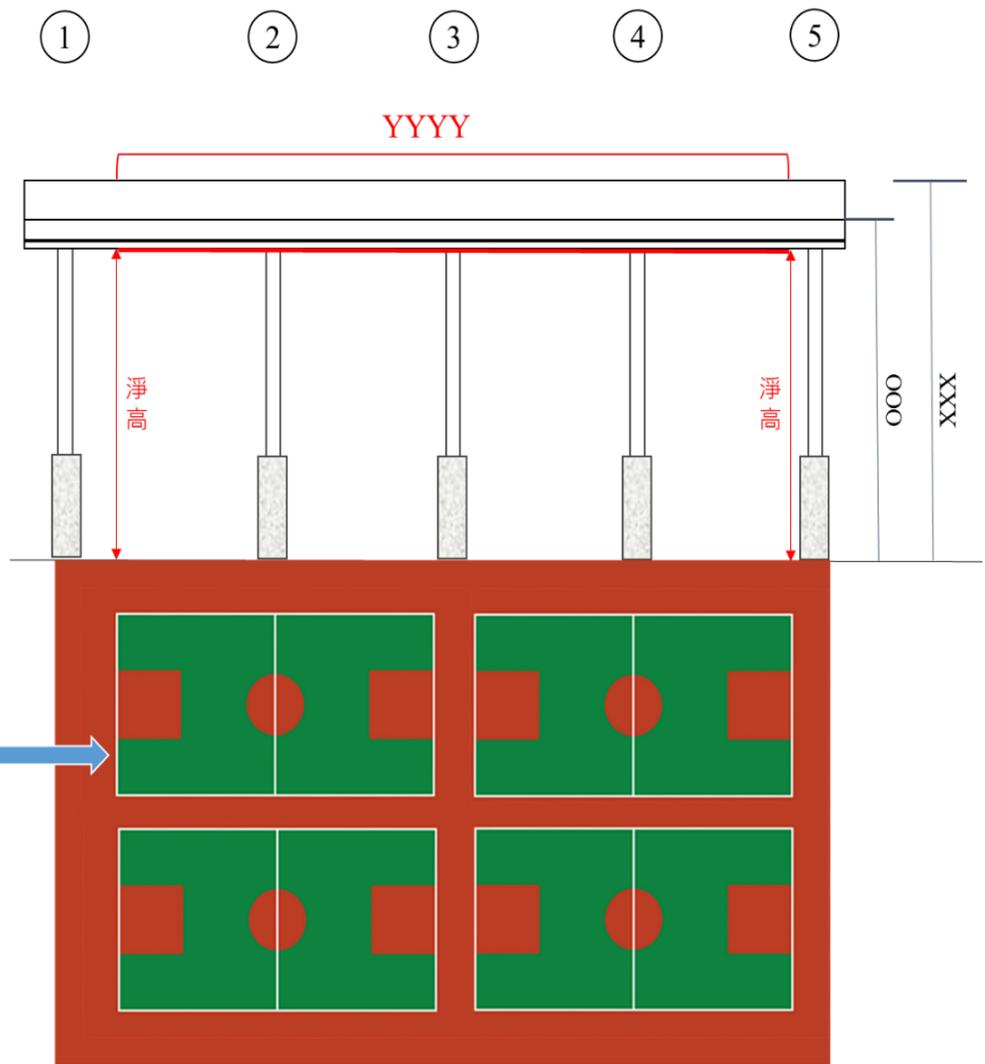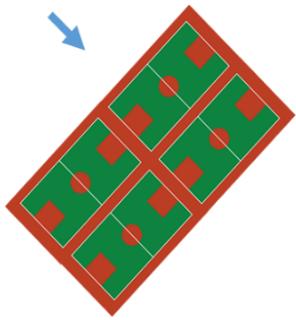

附表 2-7 不利於校園樹木生長案例

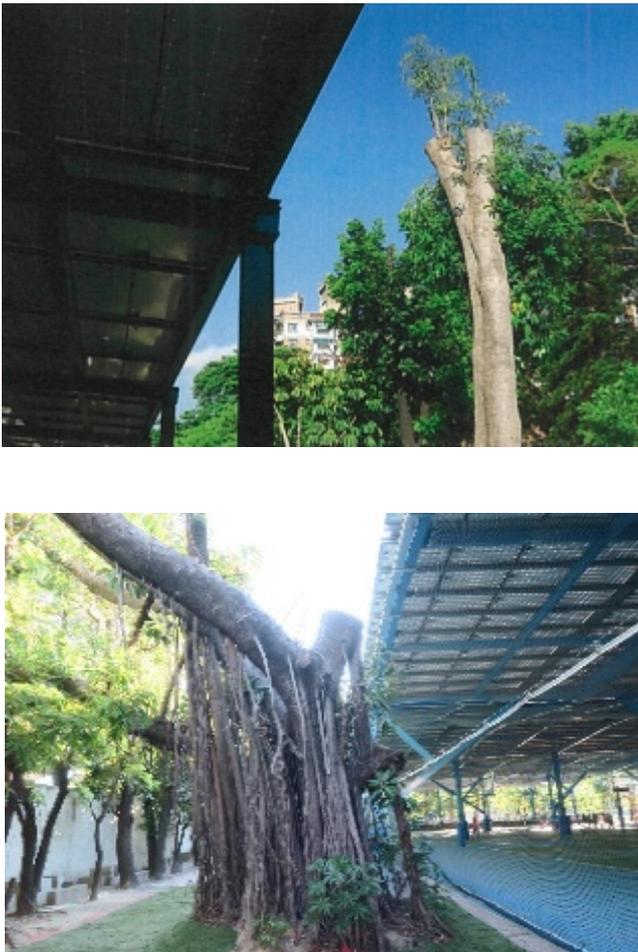樹木在光電板下，影響生長	過度修剪
	

附表 3-1 運動場地安全及規格檢核項目(太陽能光電風雨球場檢驗項目)

類別	項次	項目
半戶外球場設計與隔絕要求	1	設置太陽能光電風雨球場，結構柱高起算點為屋頂下緣起算 7 公尺，且太陽能光電發電系統須完整覆蓋整個施作標的球場。
	2	為考量屋頂洩水及太陽能光電板日照角度，建議屋頂設置斜率 6~8 度範圍內為佳。
	3	裝設天花隔離網，預防球直接接觸太陽能板。
	4	每個球場結構支柱需包覆由地面起算，高度達 2 公尺防護墊(材質：EVA、厚度：30mm)。
	5	重要機電位置加裝隔離圍欄，並設置危險告示。
	4	加裝設漏電斷路器，且需符合「用戶用電設備裝置規則」、「電工法規」等相關規定，並於施工完成後確認漏電斷路器使用功能正常。
	5	相關線路接地標準應依「電工法規」或「用戶用電設備裝置規則」等規範施作。
6	為避免場地濕滑，整體設計應減少地坪濕滑之情形，相關措施需由雙方協商。	
結構系統與組件設計	1	屋架結構：採韌性抗彎矩構架系統為地上 1 層鋼骨構造物。
	2	風雨球場結構以鋼構為主，亦可採用 RC 柱結合鋼構支柱。
	3	基礎型式(獨立基腳、聯合基腳、連續基腳或筏式基礎)，設計時應視載重情況、地層條件及結構需求等選擇適用之基礎型式
	4	基礎底面應先鋪設高度至少 10 公分的墊底混凝土($f_c' \geq 140\text{kgf/cm}^2$)後方可進行放樣及基礎版施工。
	5	結結構設計應符合「建築物耐風設計規範及解說」之規定，惟依據「國有公用不動產設置太陽光電發電設備租賃契約書」訂定基本設計風速在 32.5 公尺/秒以下地區者，須採用 32.5 公尺/秒之平均風速作為基本設計風速，另若高於 32.5 公尺/秒地區者，須採用各地區之平均風速作為基本設計風速，並考量陣風反應因子(G)，由專業技師分別提供結構計算書與各式連結(Connection)安全檢核文件。
	6	結構設計是否依建築物耐風設計規範進行設計與檢核，其中用途

類別	項次	項目
		係數 (I)，採 I=1.1 (含) 以上、陣風反應因子 (G)，應先進行整體結構系統自然振動頻率分析，而決定陣風反應因子 (G) 值，但至少採 G=1.88 (含) 作為設計與計算基礎。
	7	結構設計應符合「建築物耐震設計規範及解說」之規定，其中用途係數 (I)，採 I=1.25 (含) 以上作為設計與計算基礎
	8	螺絲組 (包含螺絲、螺帽、平華司與彈簧華司等) 是否為同一材質，且須具高抗腐蝕能力，可為熱浸鍍鋅或電鍍鋅材質或不銹鋼材質等抗腐蝕材質，並取得耐久性防蝕之品質測試報告及保固證明。支撐架若採用鋁合金材質，螺栓、螺帽須為 304 或 316 不銹鋼材質。
	9	每一構件連結螺絲組是否包含抗腐蝕螺絲、至少 1 片彈簧華司、至少 2 片平板華司、至少 2 個抗腐蝕的六角螺帽或至少 1 個抗腐蝕六角螺帽以及於六角螺帽上再套上 1 個抗腐蝕六角蓋型螺帽。
支撐架金屬基材耐腐蝕性能	1	<p>支撐架材質的選擇，下列兩項選擇：</p> <ol style="list-style-type: none"> 若採用鋼構基材，應為一般結構用鋼材 (如 ASTM A709、ASTM A36、A572 等) 或冷軋鋼構材外加表面防蝕處理，或耐候鋼材 (如 ASTM A588，CNS 4620，JIS G3114 等) 若採用鋁合金鋁擠型基材，其鋁合金材質應為 6005T5 或 6061T6 以上之等級，並須符合結構安全要求
	2	<p>支撐架表面處理的選擇，下列兩項處理方式：</p> <ol style="list-style-type: none"> 鋼構基材表面處理，須以設置地點符合 ISO 9223 之腐蝕環境分類等級，且至少以中度腐蝕 (ISO 9223-C3) 等級以上為處理基準，並以 20 年 (含) 以上抗腐蝕性能進行表面處理，並由專業機構提出施作說明與品質保證證明 鋁合金鋁擠型基材表面處理，其表面處理方式採陽極處理厚度 14μm 以上及外加一層膜厚 7μm 以上之壓克力透明漆之表面防蝕處理，除鋁擠型構材外的鋁合金板、小配件等之表面處理方式可為陽極處理厚度 7μm 以上及外加一層膜厚

類別	項次	項目
		7μm 以上之壓克力透明漆，且皆需取得具有 TAF 認可之測試實驗室測試合格報告
	3	依ISO 9224金屬材質的腐蝕速率進行防蝕設計，惟至少應以中度腐蝕（ISO 9223-C3）等級以上的腐蝕環境進行設計，由專業機構提出說明與品保證明，若縣市/學校處於C3腐蝕環境以上之等級，可參考臺灣腐蝕環境分類資訊系統/大氣腐蝕年報表，進行防腐蝕評估。
太陽光電模組	1	太陽光電模組產品須全數符合經濟部標檢局「台灣高效能太陽光電模組技術規範」自願性產品驗證及通過「太陽光電自願性產品驗證工廠檢查特定規範」
	2	系統規格要求根據「用戶用電設備裝置規則」內太陽能系統專章。並另提出電機工程技師簽證。
	3	太陽光電模組鋁框與鋼構材接觸位置是否加裝具耐久性之有效絕緣墊片以隔開二者，避免產生電位差腐蝕
	4	螺絲組與太陽光電模組鋁框接觸處之平板華司下方應再加裝具耐久性之有效絕緣墊片以隔開螺絲組及模組鋁框
	5	單一模組與支撐架正面連結（上扣）及背部連結（下鎖）的固定組件共計需 8 個點以上。如太陽能光電模組距離屋頂面最高高度低於 0.3 公尺以下之系統，單一模組與支撐架正面連結（上扣）必須與 3 根支架組件（位於模組上中下側）連結固定，連結扣件共計需 6 組以上。